



Allen-Bradley

Busbar Modules for Circuit Breakers 140(M)G-G and 140(M)G-H

ATTENTION: To prevent electrical shock, disconnect from power source before installing or servicing. In environments with a risk of contamination or aggressive emissions, the device must be installed in a suitable enclosure.

ACHTUNG: Um Unfälle zu vermeiden, vor Installations- oder Servicearbeiten die Stromversorgung unterbrechen. In Umgebungen mit möglichen Schmutzbelastungen oder aggressiven Emissionen müssen die Geräte in ein geeignetes Gehäuse eingebaut werden.

ATTENTION: Avant le montage ou le maintenance, couper l'alimentation secteur afin d'éviter tout accident. Dans des environnements présentant un risque de contamination ou des émissions agressives, l'appareil doit être monté dans un coffret approprié.

ATTENZIONE: Per prevenire infortuni, togliere tensione prima dell'installazione o manutenzione. In caso di rischio in ambienti inquinati o contaminanti da emissioni aggressive, l'apparecchio deve essere installato in appropriata custodia.

ATENCIÓN: Desconectar la alimentación eléctrica antes de realizar el montaje o mantenimiento, para evitar accidentes. En un ambiente contaminado o agresivo los dispositivos deben ser instalados en una caja apropiada.


141A-GHT 141A-GHB



IEC 60947-1
EN 60947-1
IEC 61439-1
UL 60947-1
UL 508
CSA C22.2 No. 14

Busbar Module 141A-GHT

Top connection
Anschluss oben
Connexion en haut
Connessione di sopra
Conexión de arriba

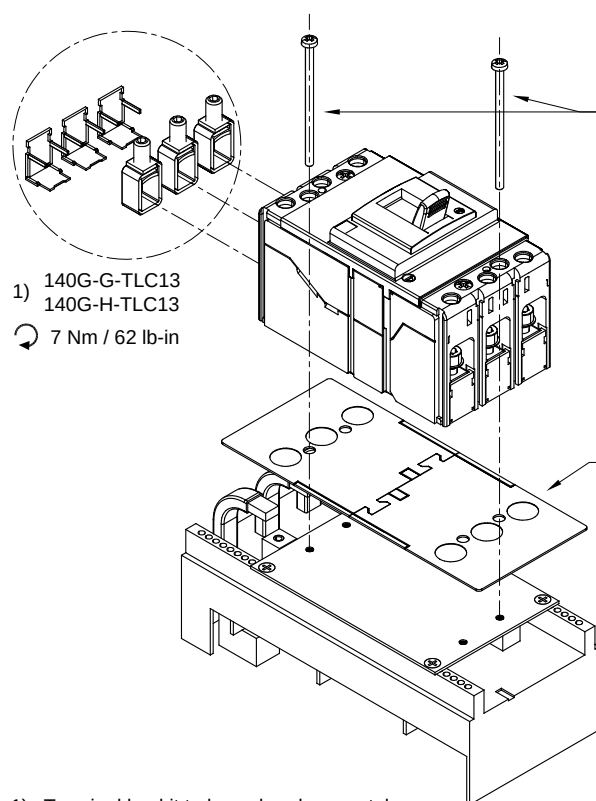

- 1) Terminal lug kit to be ordered separately
Anschlussklemmen-Set ist separat zu bestellen
Kit des bornes à commander séparément
Kit di morsetti da ordinare separatamente
Kit de bornes para pedir por separado
- 2) Insulators required for all applications with a $U_e > 440$ V
Isolierplatten erforderlich für Anwendungen mit $U_e > 440$ V
Isolation requise pour les applications avec $U_e > 440$ V
Isolamento richiesto per le applicazioni con $U_e > 440$ V
Aislamiento requerido para aplicaciones con $U_e > 440$ V

Installation of the 4 included phase barriers required
Installation der 4 mitgelieferten Phase-Barrieren erforderlich
Installation des 4 barrières de phase inclus obligatoires
L'installazione delle 4 barriere di fase incluse obbligatorie
La instalación de las 4 barreras de fase incluidos obligatorias

Busbar Module 141A-GHB

Bottom connection
Anschluss unten
Connexion en bas
Connessione di sotto
Conexión de abajo

